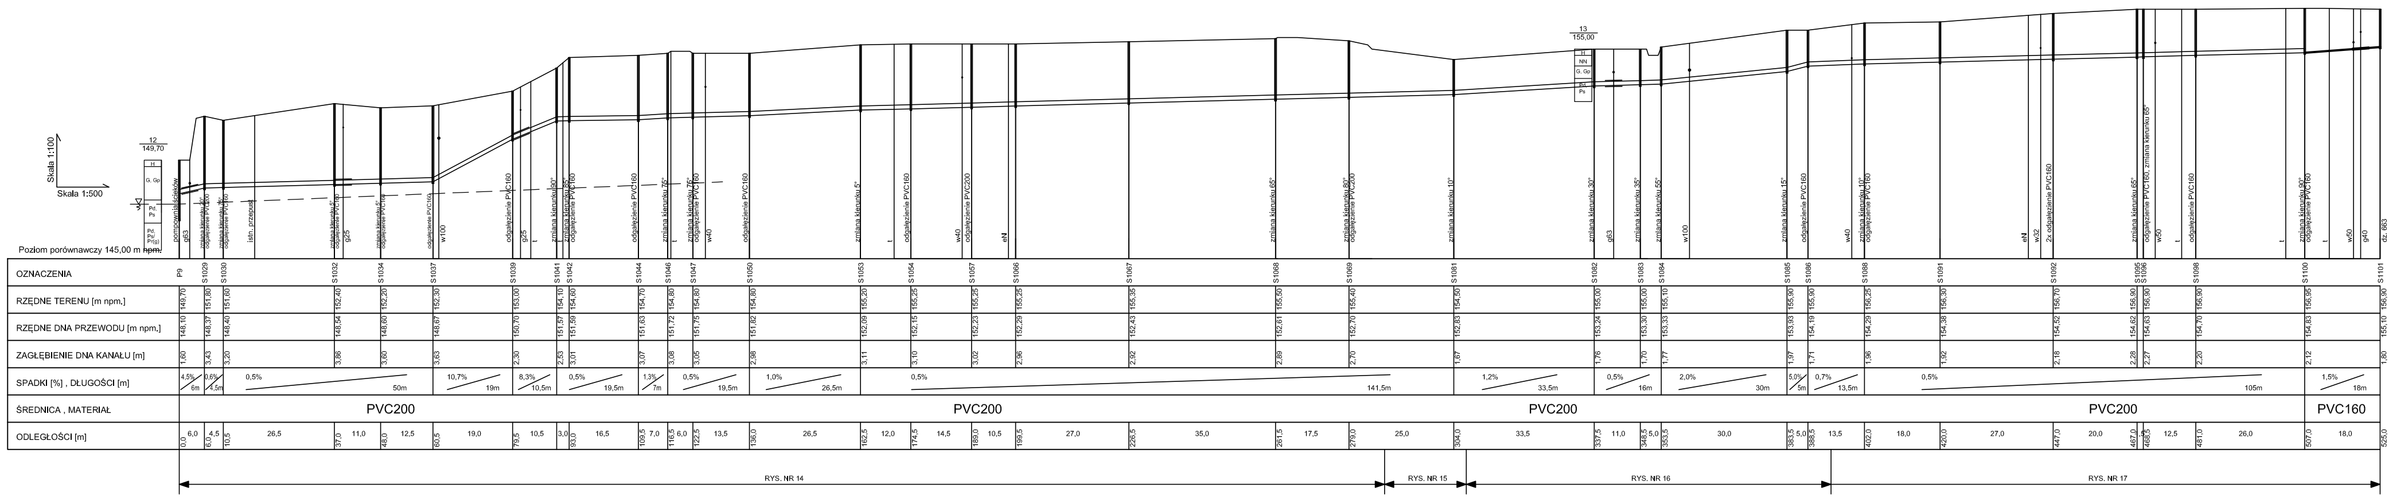

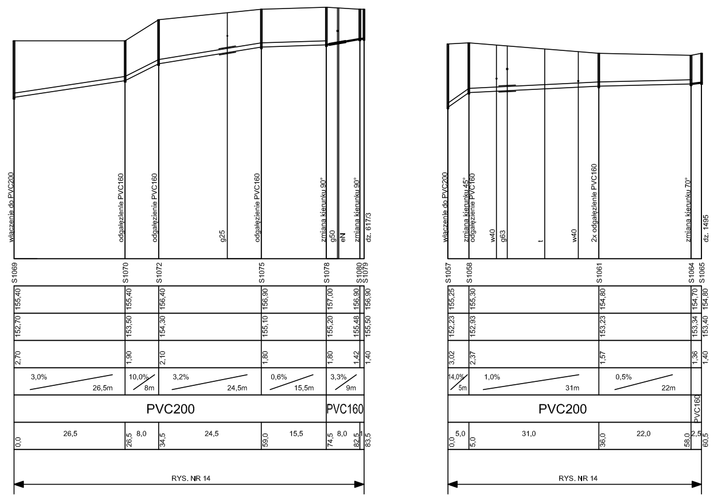

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P9

UWAGA!

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE63 • PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 • PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 • PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 • PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 • PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 • PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 • PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 • PVC315 L=4,0m
2. Na kolidze energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nakładyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków				
Inwestor:	GMINA KURÓW powiat Puławy	Data		2016-08-30
Obiekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przebudową i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II	Stadium		Projekt budowlany
Treść	Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej	Branża		Sanit.
Funkcja projektanta ze specj.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
Projektant	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	nr ew. 100/LL/82 300/LL/97		Skala 1:1000/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	393/96/LS/M		Nr rys. 40
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WNUK	91/L/96		

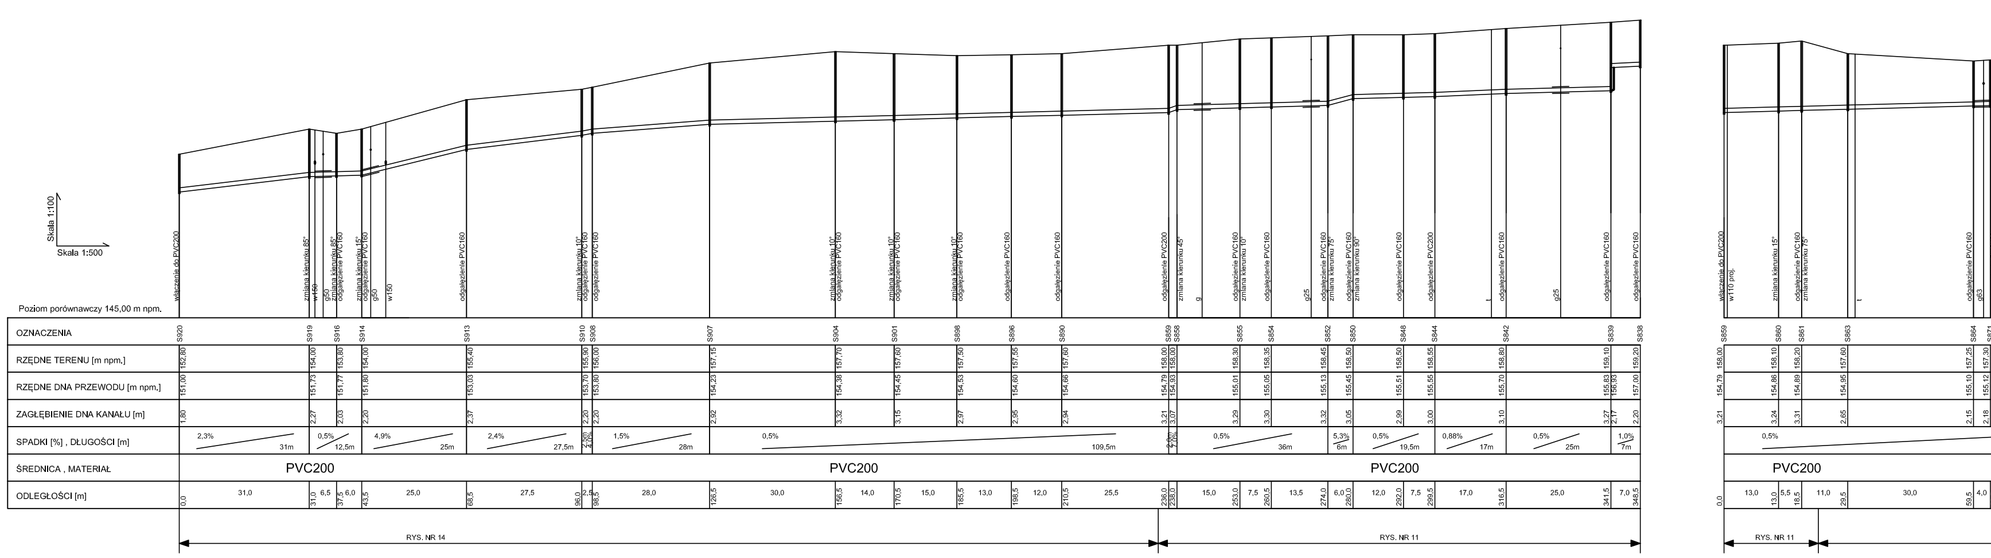

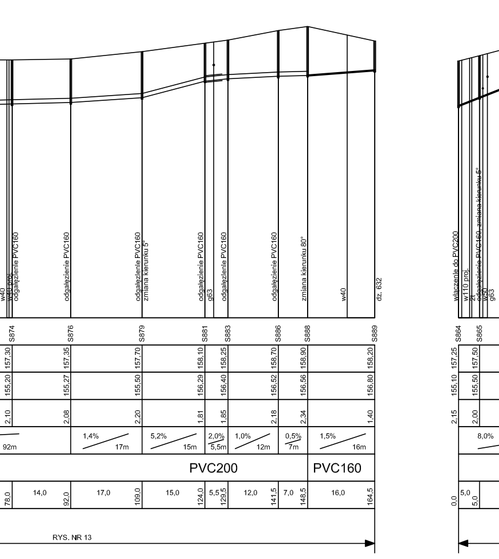

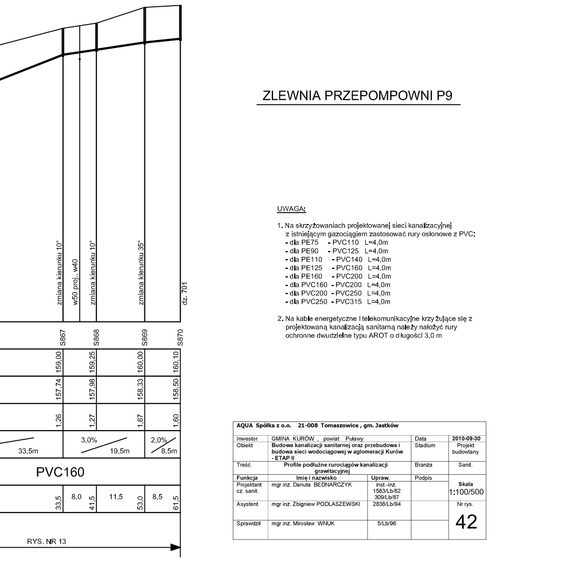

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P9

UWAGA!

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE63 • PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 • PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 • PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 • PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 • PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 • PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 • PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 • PVC315 L=4,0m
2. Na kolidze energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nakładyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków				
Inwestor:	GMINA KURÓW powiat Puławy	Data		2016-08-30
Obiekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przebudową i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II	Stadium		Projekt budowlany
Treść	Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej	Branża		Sanit.
Funkcja projektanta ze specj.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	
Projektant	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	nr ew. 100/LL/82 300/LL/97		Skala 1:1000/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	393/96/LS/M		Nr rys. 42
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WNUK	91/L/96		