


ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P7



UL. LUBELSKA

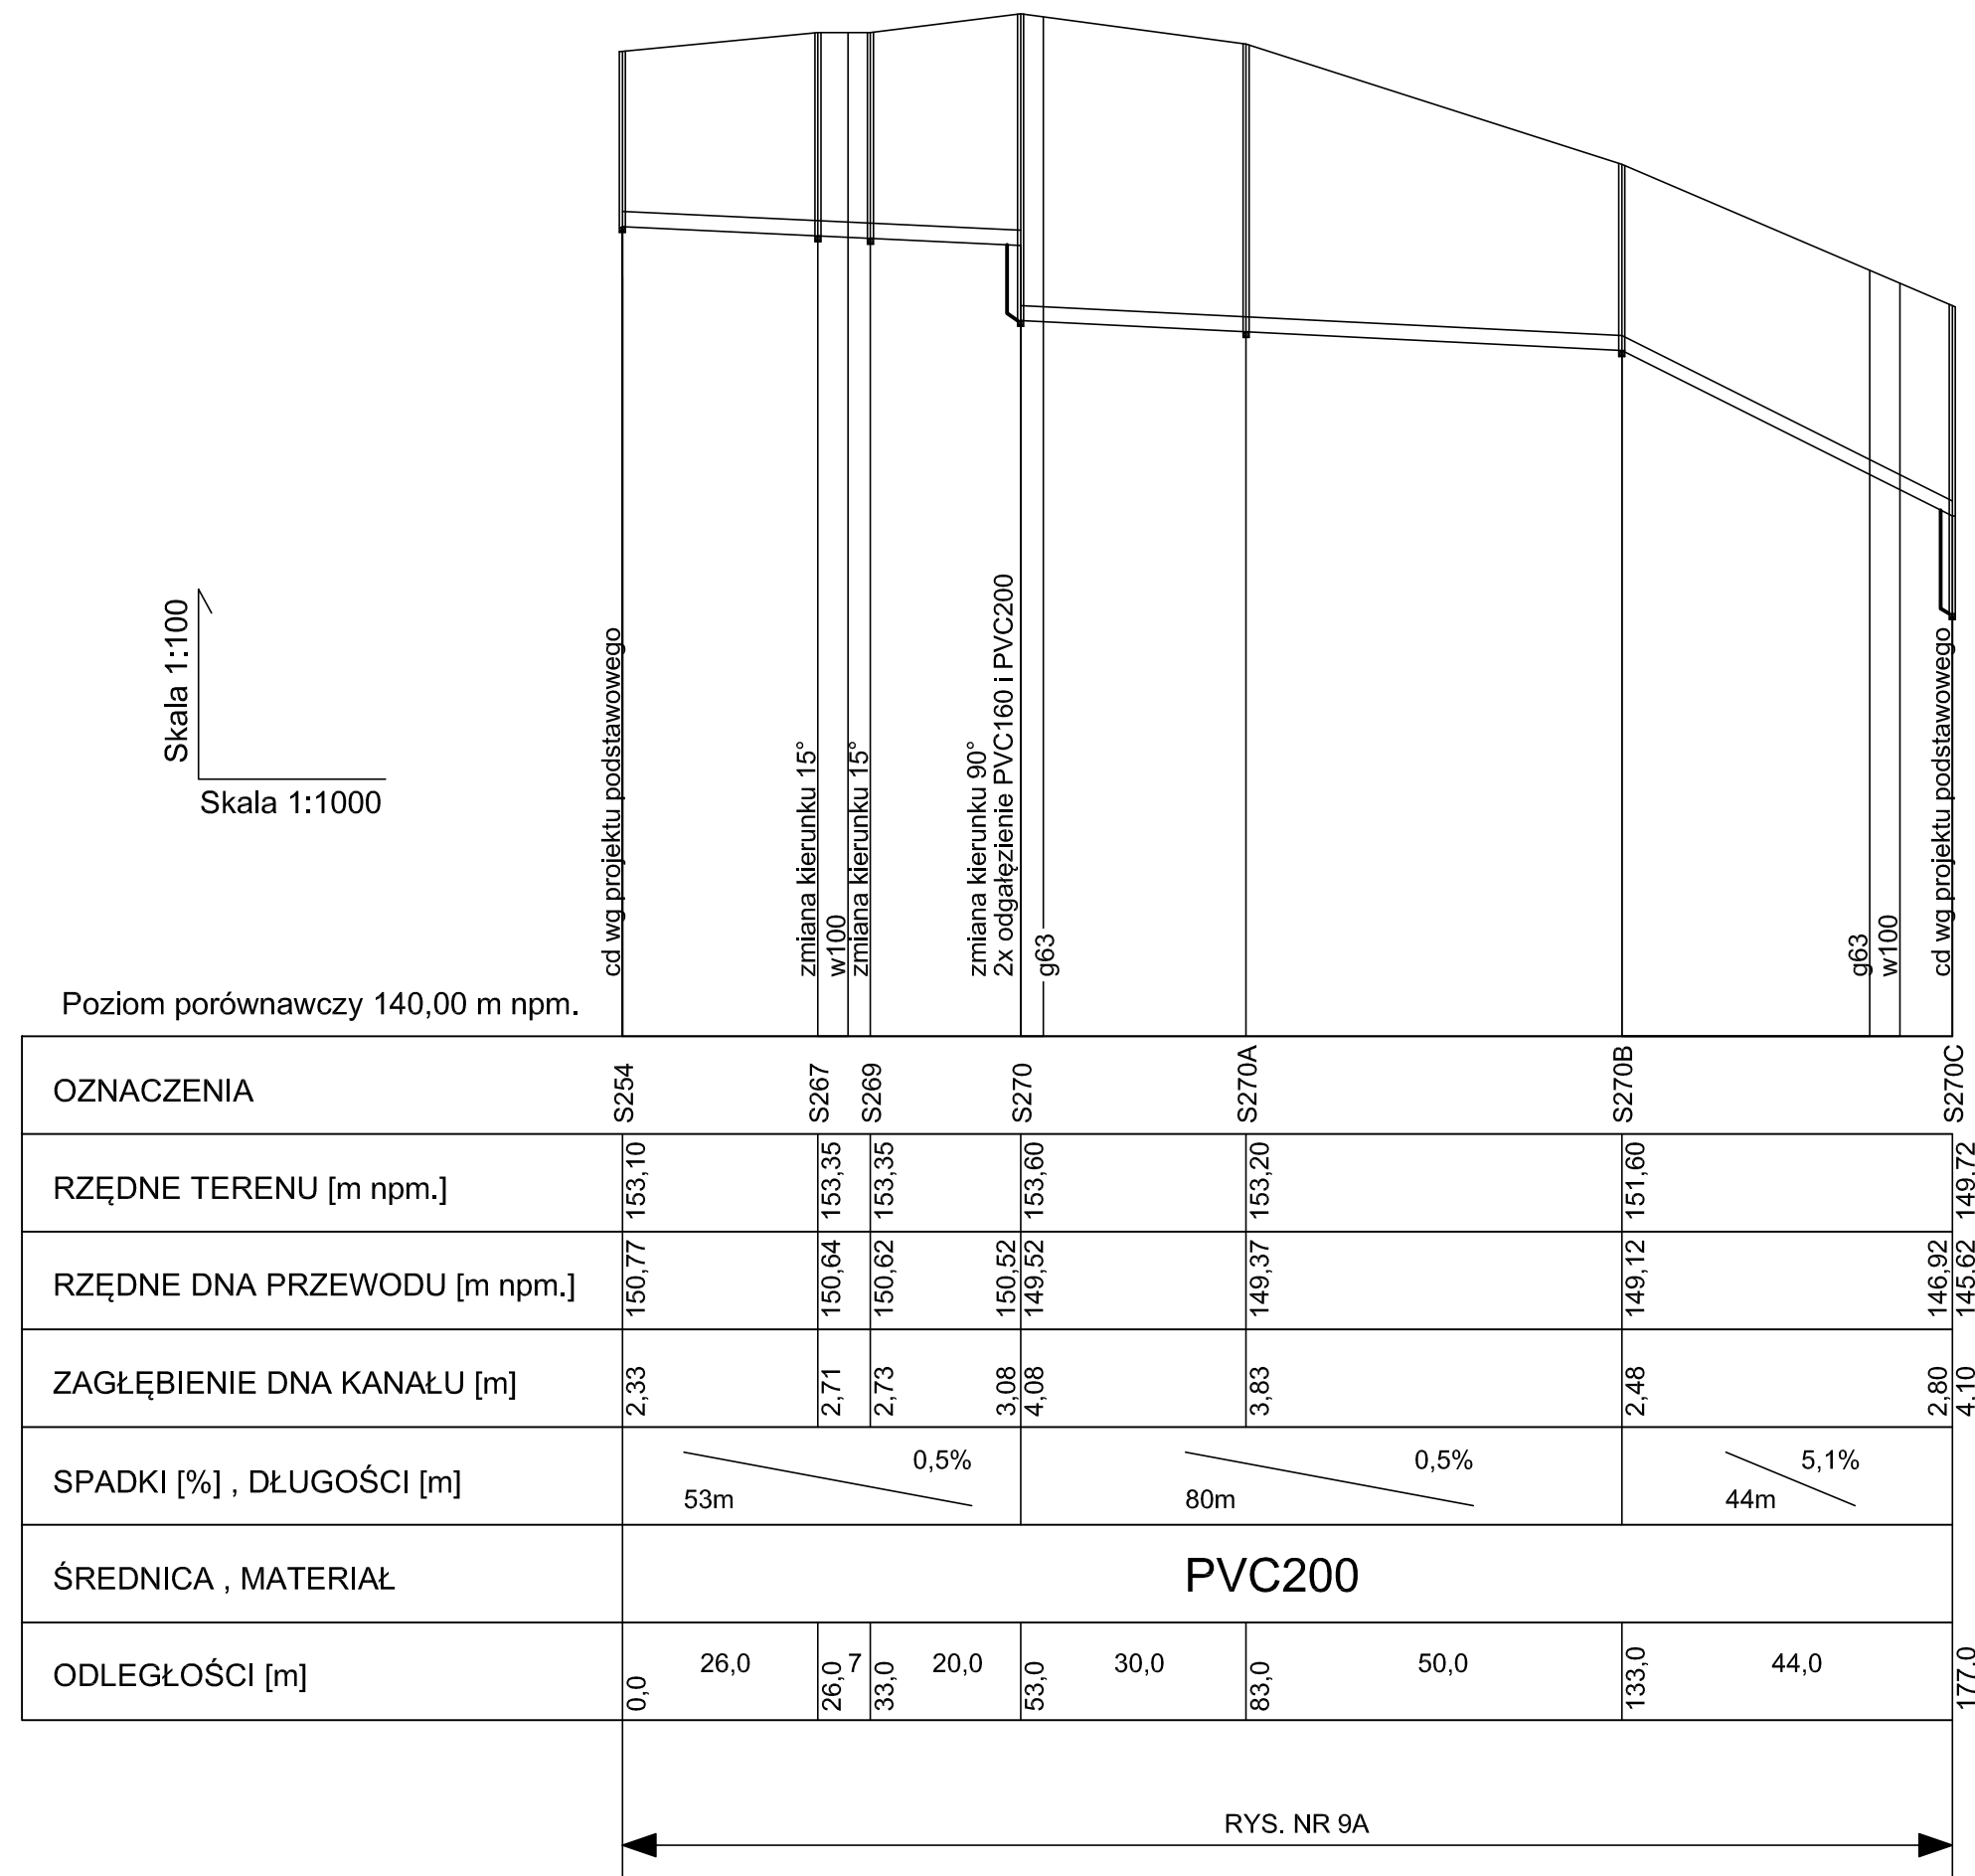

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągami zastosować rury osłonowe z PVC:
 - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
 - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
 - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
 - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
 - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
 - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
 - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
 - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

| AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice, gm. Jastków | | | | |
|--|---|--|---------|----------------------------------|
| Investor | GMINA KURÓW, powiat Puławy | | Data | 2015-07-01 |
| Objekt | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II - ANEKS | | Stadium | Projekt budowlany |
| Treść | Profilę podziemne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej | | Branża | Sanit. |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Upraw. | Podpis | Skala 1:100/1000 1:100/500 |
| Projektant cz. sanit. | mgr inż. Danuta BEDNARCZYK | inst. 4n2. 158/3/Lb/82 309/Lb/87 | | |
| Asystent | mgr inż. Zbigniew PODŁASZEWSKI | 283/8/Lb/94 | | |
| Sprawdził | mgr inż. Mirosław WNUK | 5/Lb/96 | | |