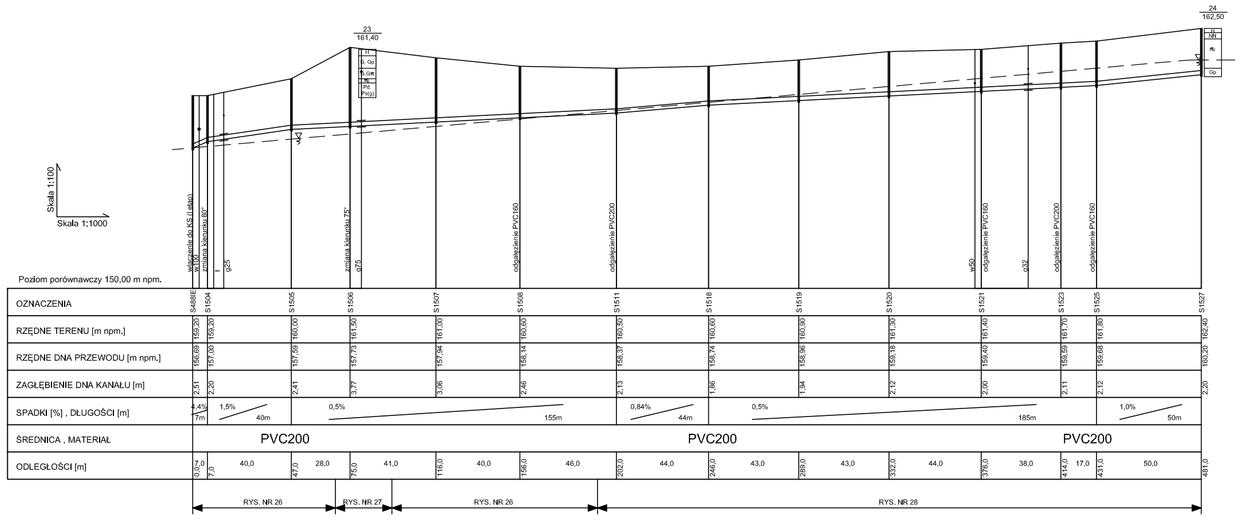

PŁONKI

MIARĄ:

1. Na sieciy/towniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 – PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 – PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 – PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 – PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 – PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 – PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 – PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 – PVC315 L=4,0m
2. Na kablie energetyczne i telekomunikacyjne kory żłącze się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy należy/ryć rury ochronne dwuścienne typu AROT o długości 3,0 m

Inwestor: Obiekt:	GMINA KURÓW – powiat Puławy Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów		Data Stadium	2010-09-30 Projekt budowlany
Temat:	Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej		Branża:	Sanit.
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawn.	Podpis:	
Projektował: sz. sanit.	mgr inż. Dariusz SZCZAWIŃCZYK	Ost. wł. 1900/LO/92		Skala: 1:1000 1:100 hi ver.
Kierował:	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	1900/LO/94		
Sprawdził:	mgr inż. Mirosław WAŁK	513/96		52

AQUA Spółka z o.o. 22-068 Tomaszowice , gm. Jastków