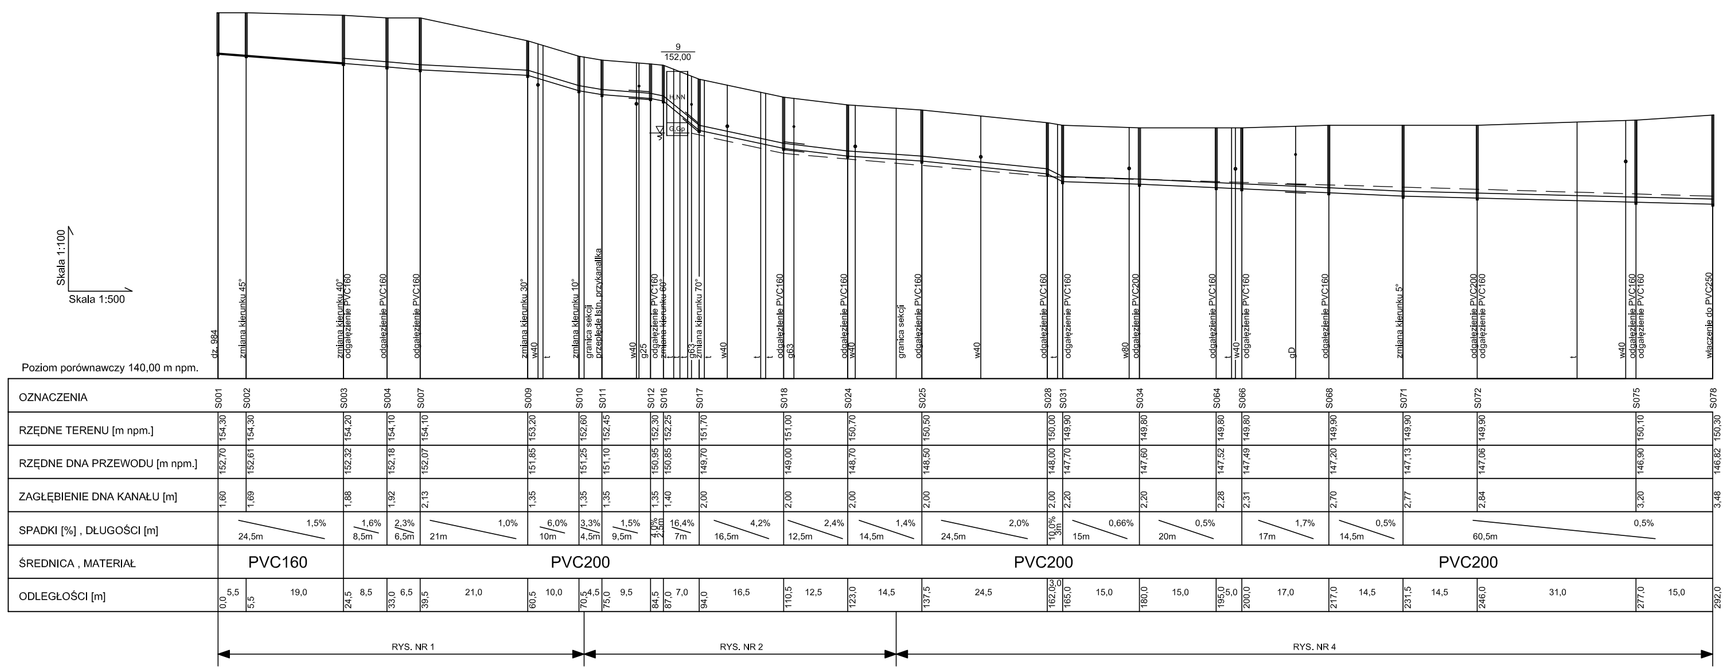

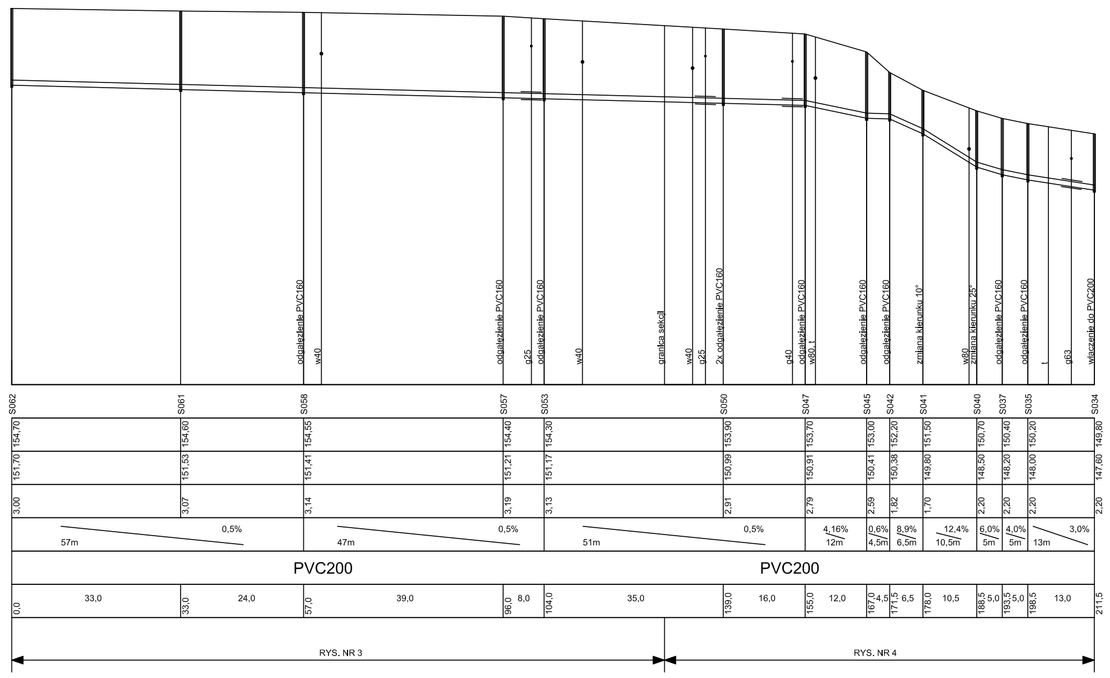

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P4

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzy żujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nakrzyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o d lugości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków				
Inwestor	GMINA KUROW powiat Puławy		Data	2010-09-30
Obiekt	**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II**		Stadium	Projekt budowlany
Treść	**Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej**		Branża	Sanit.
Funkcja	Imię i nazwisko	Upraw.	Podpis	
Projektant cz. sanit.	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	maz. oiz 1083/Lb/82 3066/Lb/87		Skala 1:100/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	2838/Lb/94		Nr rys. 30
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WAUK	5/Lb/96		

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P4

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzy żujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nakrzyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o d lugości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków				
Inwestor	GMINA KUROW powiat Puławy		Data	2010-09-30
Obiekt	**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II**		Stadium	Projekt budowlany
Treść	**Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej**		Branża	Sanit.
Funkcja	Imię i nazwisko	Upraw.	Podpis	
Projektant cz. sanit.	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	maz. oiz 1083/Lb/82 3066/Lb/87		Skala 1:100/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	2838/Lb/94		Nr rys. 31
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WAUK	5/Lb/96		

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P4, P5 i P6

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzy żujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nakrzyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o d lugości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków				
Inwestor	GMINA KUROW powiat Puławy		Data	2010-09-30
Obiekt	**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II**		Stadium	Projekt budowlany
Treść	**Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej**		Branża	Sanit.
Funkcja	Imię i nazwisko	Upraw.	Podpis	
Projektant cz. sanit.	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	maz. oiz 1083/Lb/82 3066/Lb/87		Skala 1:100/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	2838/Lb/94		Nr rys. 32
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WAUK	5/Lb/96		