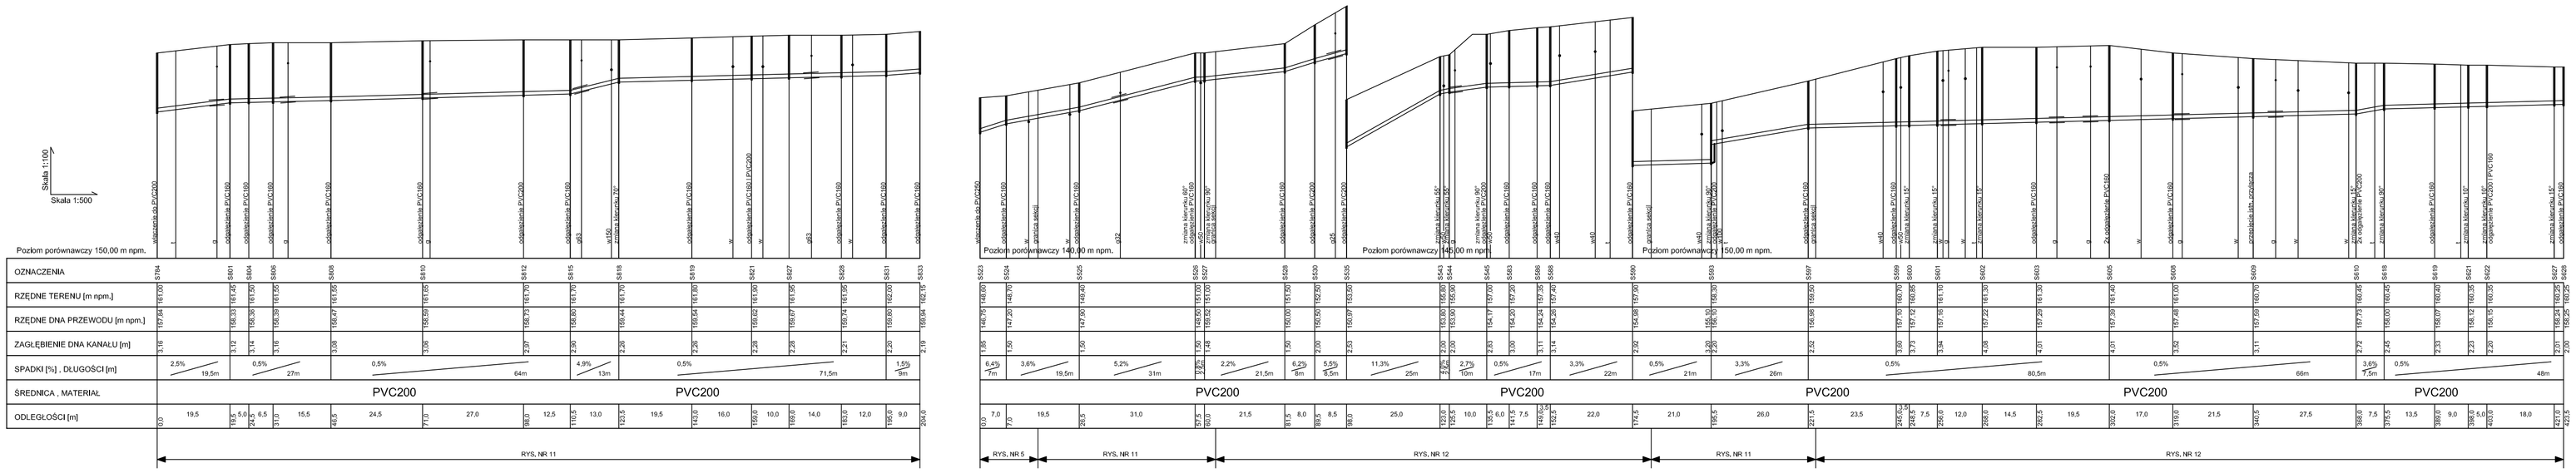

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P6

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków			
Inwestor : GMINA KURÓW , powiat Puławy		Data	2010-08-30
Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II		Stadium	Projekt budowlany
Treść : Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej		Branża	Sanit.
Funkcja projektanta: dr sanit.	Imię i nazwisko: mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	Uprawn. nad. nr: 150/Lu/82	Podpis:
Projektant: mgr inż. Danuta BEDNARCZYK		150/Lu/82	Skala: 1:100/500
Asystent: mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI		350/Lb/94	Nr rys. 38
Sprawdził: mgr inż. Mirosław WNUK		51/Ls/96	

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P6

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

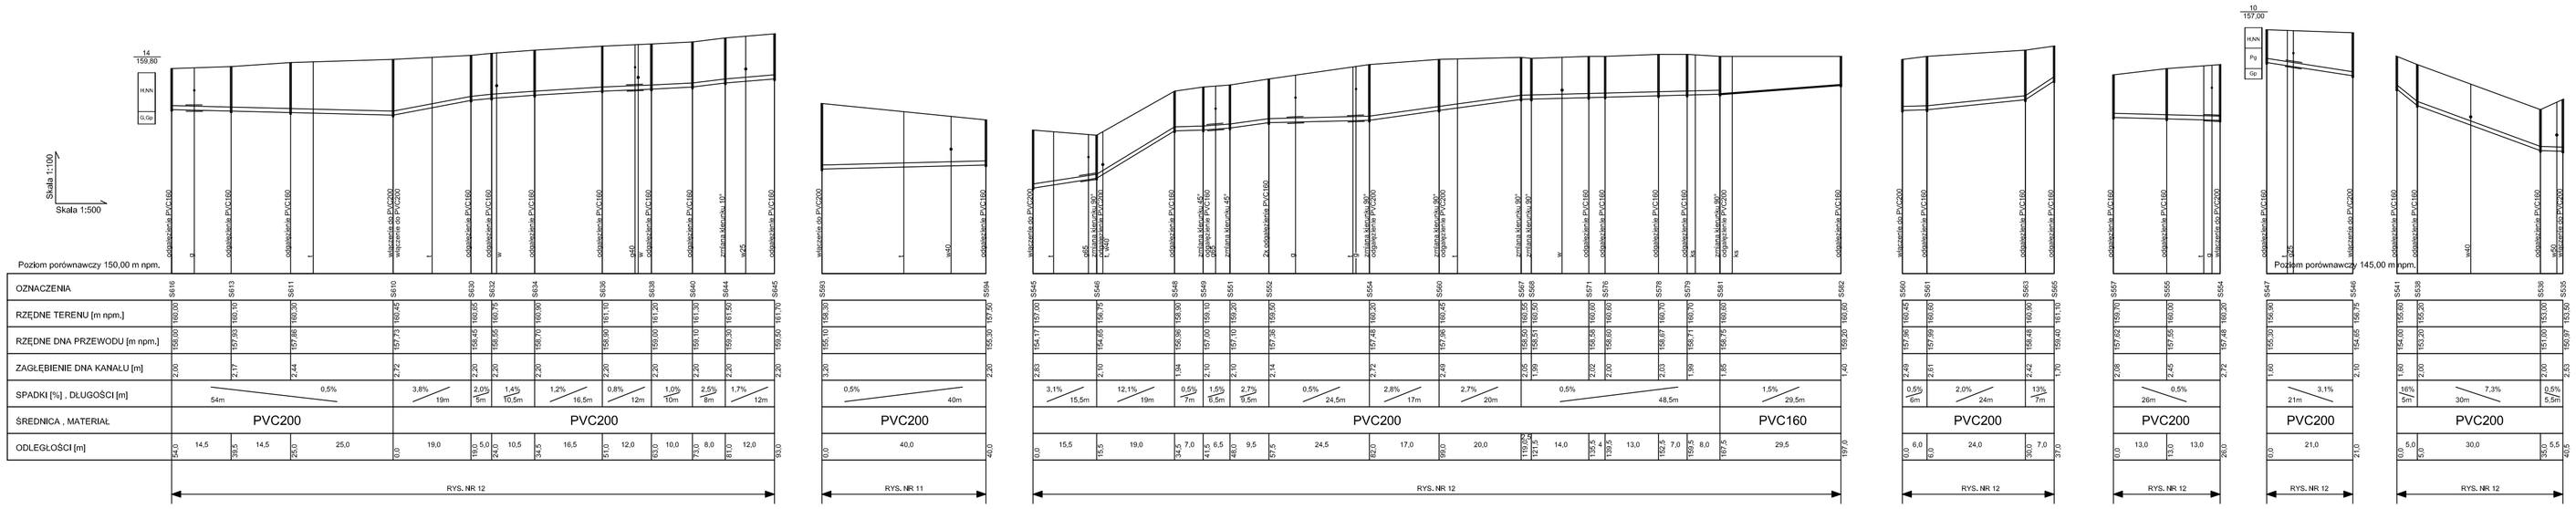

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków			
Inwestor : GMINA KURÓW , powiat Puławy		Data	2010-08-30
Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II		Stadium	Projekt budowlany
Treść : Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej		Branża	Sanit.
Funkcja projektanta: dr sanit.	Imię i nazwisko: mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	Uprawn. nad. nr: 150/Lu/82	Podpis:
Projektant: mgr inż. Danuta BEDNARCZYK		150/Lu/82	Skala: 1:100/500
Asystent: mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI		350/Lb/94	Nr rys. 39
Sprawdził: mgr inż. Mirosław WNUK		51/Ls/96	