ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P6

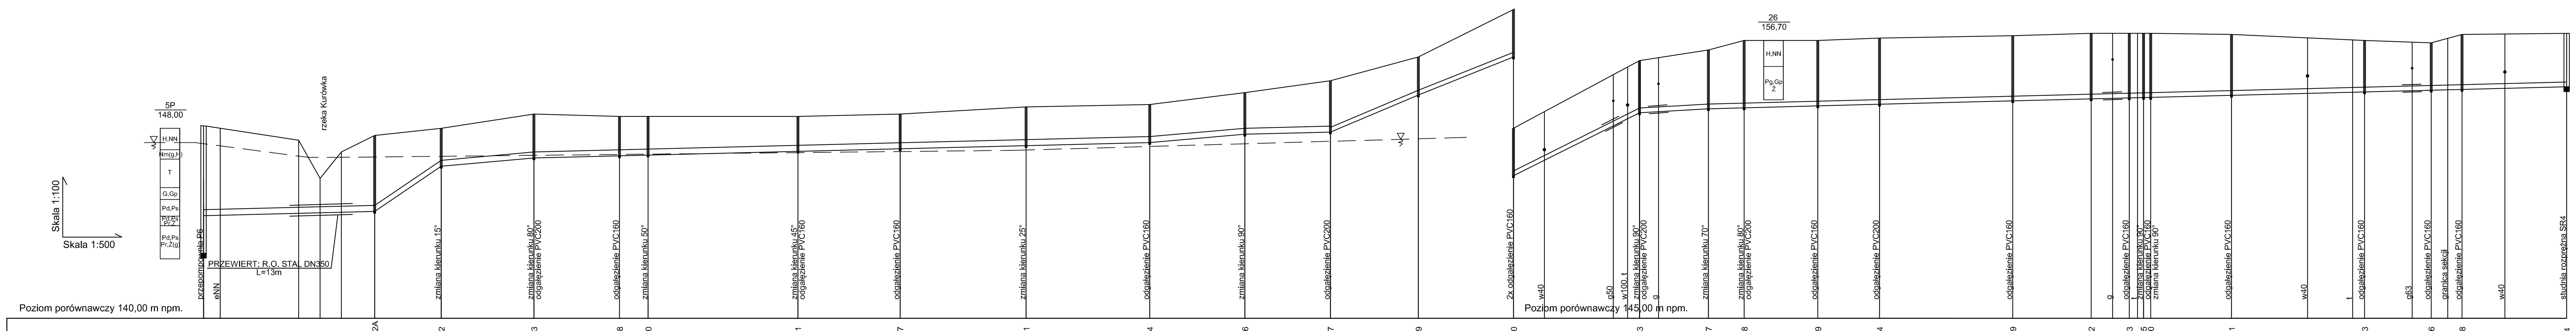

OZNACZENIA	RZĘDNE TERENU [m npm.]	RZĘDNE DNA PRZEWODU [m npm.]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	ODLEGŁOŚCI [m]	odcinek [m]	SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]	ŚREDNICA, MATERIAŁ
P6	148,10	144,32	3,78	0,0	36,0	0,5% 36m	PVC250
	147,50						
	145,89	144,44	1,45				
	147,00						
S522A	147,70	144,50	3,20	36,0	14,0	13,6% 14m	PVC250
S522	148,00	146,40	1,60	50,0	19,5	1,8% 19,5m	PVC250
S523	148,60	146,75	1,85	69,5	18,0	0,5% 77m	PVC250
S648	148,50	146,84	1,66	87,5	6,0		PVC250
S650	148,50	146,87	1,63	93,5	31,5		PVC250
S651	148,50	147,03	1,47	125,0	21,5		PVC250
S657	148,60	147,14	1,46	146,5	26,5	0,5% 52,5m	PVC250
S661	148,90	147,27	1,63	173,0	26,0		PVC250
S664	149,00	147,40	1,60	199,0	20,0	1,75% 20m	PVC250
S666	149,50	147,75	1,75	219,0	18,0	0,5% 18m	PVC250
S667	150,00	147,84	2,16	237,0	18,5	8,4% 18,5m	PVC200
S709	151,00	149,40	1,60	255,5	20,0	8,0% 20m	PVC200
S710	153,00	151,00	2,00	275,5	26,5	10% 26,5m	PVC200
S713	155,85	153,65	2,20	302,0	14,5	1,17% 14,5m	PVC200
S717	156,30	153,82	2,48	316,5	7,5	0,5% 36m	PVC200
S718	156,70	153,86	2,84	324,0	15,5		PVC200
S719	156,70	153,94	2,76	339,5	13,0		PVC200
S724	156,80	154,01	2,79	352,5	28,0	0,5% 74m	PVC200
S729	156,90	154,15	2,75	380,5	16,5		PVC200
S732	157,00	154,23	2,77	397,0	8,0		PVC200
S733	157,00	154,27	2,73	405,0	3,0		PVC200
S735	157,00	154,29	2,71	408,0	1,5		PVC200
S740	157,00	154,30	2,70	409,5	17,0		PVC200
S741	156,95	154,39	2,56	426,5	28,0	0,5% 70,5m	PVC200
S743	156,70	154,53	2,17	454,5	14,0		PVC200
S746	156,60	154,60	2,00	468,5	6,5		PVC200
S748	156,95	154,64	2,31	475,0	22,0		PVC200
SR4	157,00	154,75	2,25	497,0			

RYS. NR 5 (0,0–87,5) | RYS. NR 11 (87,5–468,5) | RYS. NR 13 (468,5–497,0)

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice, gm. Jastków				
Inwestor	GMINA KURÓW, powiat Puławy		Data	2010-09-30
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II		Stadium	Projekt budowlany
Treść	Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej		Branża	Sanit.
Funkcja	Imię i nazwisko	Upraw.	Podpis	Skala
Projektant cz. sanit.	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	inst.-inż. 1583/Lb/82 309/Lb/87		1:100/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	2838/Lb/94		Nr rys.
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WNUK	5/Lb/96		36

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P6

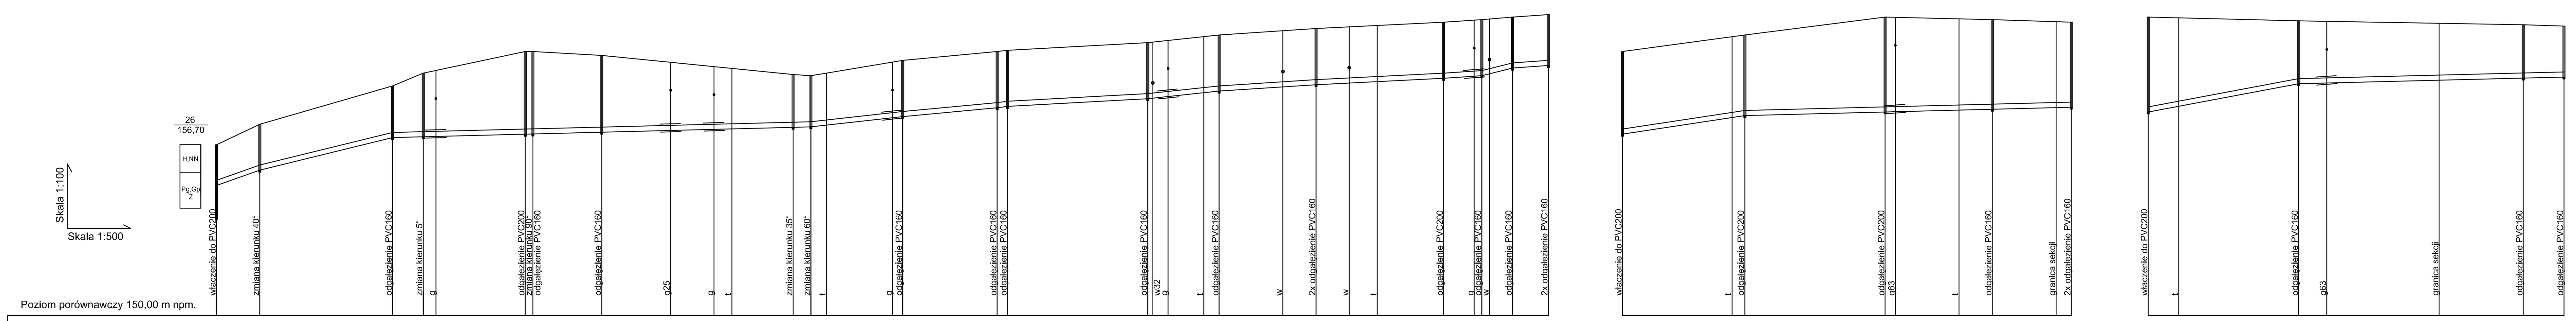

OZNACZENIA	RZĘDNE TERENU [m npm.]	RZĘDNE DNA PRZEWODU [m npm.]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	ODLEGŁOŚCI [m]	odcinek [m]	SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]	ŚREDNICA, MATERIAŁ
S718	156,70	153,86 / 155,10	2,84 / 1,60	0,0	8,5	7,0% 8,5m	PVC200
S754	157,50	155,70	1,80	8,5	26,0	4,9% 26m	PVC200
S755	159,00	156,98	2,02	34,5	6,0	0,5% 26m	PVC200
S757	159,50	157,01	2,39	40,5	20,0		PVC200
S758	160,35	157,11	3,24	60,5	1,5	0,5% 52,5m	PVC200
S759	160,35	157,12	3,23	62,0	13,5		PVC200
S761	160,20	157,19	3,01	75,5	37,5		PVC200
S763	159,45	157,38	2,07	113,0	3,5	0,5% 3,5m	PVC200
S764	159,40	157,40	2,00	116,5	18,0	2,2% 18m	PVC200
S765	160,00	157,80	2,20	134,5	18,5	1,9% 18,5m	PVC200
S767	160,35	158,15	2,20	153,0	2,0	2,5% 2m	PVC200
S770	160,40	158,20	2,20	155,0	27,5	1,1% 27,5m	PVC200
S774	160,70	158,50	2,20	182,5	14,0	2,1% 14m	PVC200
S775	161,00	158,80	2,20	196,5	19,0	1,3% 19m	PVC200
S778	161,25	159,05	2,20	215,5	25,0	1,0% 25m	PVC200
S783	161,50	159,30	2,20	240,5	7,5	1,3% 7,5m	PVC200
S787	161,60	159,40	2,20	248,0	6,0	5,0% 6m	PVC200
S789	161,70	159,70	2,00	254,0	7,0	1,4% 7m	PVC200
S782	161,80	159,80	2,00	261,0			

RYS. NR 11

OZNACZENIA	RZĘDNE TERENU [m npm.]	RZĘDNE DNA PRZEWODU [m npm.]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	ODLEGŁOŚCI [m]	odcinek [m]	SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]	ŚREDNICA, MATERIAŁ
S758	160,35	157,11	3,24	0,0	24,0	3,0% 24m	PVC200
S784	161,00	157,84	3,16	24,0	27,5	0,5% 64m	PVC200
S785	161,70	157,98	3,72	51,5	21,0		PVC200
S786	161,60	158,09	3,51	72,5	15,5		PVC200
S788	161,50	158,17	3,33	88,0			

RYS. NR 11 | RYS. NR 12

OZNACZENIA	RZĘDNE TERENU [m npm.]	RZĘDNE DNA PRZEWODU [m npm.]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	ODLEGŁOŚCI [m]	odcinek [m]	SPADKI [%], DŁUGOŚCI [m]	ŚREDNICA, MATERIAŁ
S785	161,70	157,98	3,72	0,0	29,5	1,5% 24m	PVC200
S793	161,55	159,09	2,46	29,5	44,0	0,5% 52m	PVC200
S796	161,40	159,31	2,09	73,5	8,0		PVC200
S799	161,35	159,35	2,00	81,5			

RYS. NR 11 | RYS. NR 12

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE75 - PVC110 L=4,0m
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC140 L=4,0m
   - dla PE125 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
   - dla PVC250 - PVC315 L=4,0m
2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice, gm. Jastków				
Inwestor	GMINA KURÓW, powiat Puławy		Data	2010-09-30
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II		Stadium	Projekt budowlany
Treść	Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej		Branża	Sanit.
Funkcja	Imię i nazwisko	Upraw.	Podpis	Skala
Projektant cz. sanit.	mgr inż. Danuta BEDNARCZYK	inst.-inż. 1583/Lb/82 309/Lb/87		1:100/500
Asystent	mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI	2838/Lb/94		Nr rys.
Sprawdził	mgr inż. Mirosław WNUK	5/Lb/96		37